



LICITACIÓN PROINGED 03-2022

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto: Licitación PROINGED N°03/2022 **"Generación Renovable con Respaldo de Banco de Baterías - PS Del Carril y** **Polvaredas (Saladillo)"**

CIRCULAR N° 3/2022

04 de Noviembre de 2022.

PRÓRROGA: Atento a las solicitudes formuladas, se comunica la PRÓRROGA para la presentación de las Ofertas y la apertura del SOBRE 1 la que queda fijada para el día 24 de noviembre del corriente año, en los horarios estipulados oportunamente.

REFERENCIA: Respuesta a consultas.

CONSULTAS

CONSULTA N°1: Considerando que aún faltan los estudios de suelos, necesarios para la selección de estructuras y mano de obra asociada, solicitamos la extensión del plazo de entrega de los sobres.

RTA PROINGED:

Se prorroga fecha hasta el 24/11/22. A la brevedad serán remitidos los informes de estudio de suelo.

CONSULTA N°2: En el entendimiento que resulta información vital para la preparación de una correcta evaluación económica, solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de un (1) mes para la fecha de entrega de Ofertas.

RTA PROINGED:

Ver Respuesta N° 1

CONSULTA N°3 Ubicación y delimitación de los terrenos que quedó pendiente de la visita a sitios

RTA PROINGED:

Se entregan en el ANEXO I de la presente.

CONSULTA N°4: Estudios de suelo que nos permita predeterminar las características de las estructuras y sus fundaciones

RTA PROINGED:

Ver Respuesta N° 1

CONSULTA N°5: Persona de contacto dentro de la distribuidora que nos pueda cotizar las obras de media tensión. En la visita de obra el Ing Gabriel Storti del departamento Técnico de la Coop Eléctrica de Saladillo quedó en pasar a Proinged cuál sería la persona indicada dentro de la cooperativa para consultar sobre el tema, ya que además de no estar bajo su responsabilidad él saldría de vacaciones al día siguiente.

RTA PROINGED:

Se envían los correos electrónicos correspondientes:

oficinatecnica@coopsal.com.ar, <mailto:juliantonelli@coopsal.com.ar>

CONSULTA N°6: Vemos en los requisitos que se requiere certificaciones IEC 62000 y IEC 61000. Típicamente estas soluciones solo cuentan con IEC 61000. ¿Es excluyente la IEC 62000?

RTA PROINGED:

No es excluyente que la solución presentada tenga que certificar en IEC 62000


ANEXO I
Ubicación Geográfica del predio DEL CARRIL




La vista del mismo sobre una imagen de Google® ya tiene en cuenta la franja de 20 metros para la calle colectora a ceder (Futura).

La superficie afectada para la Estación Transformadora 33/13,2 kV a construir por la Cooperativa Eléctrica de Saladillo Ltda. dentro de la parcela 385e es de 40m x 40m medidos desde el vértice superior derecho de la siguiente imagen.

El terreno delimitado por el color verde oscuro es sobre el que se construirá el parque solar y en cuyo perímetro el PROINGED instalará el cerco perimetral olímpico.

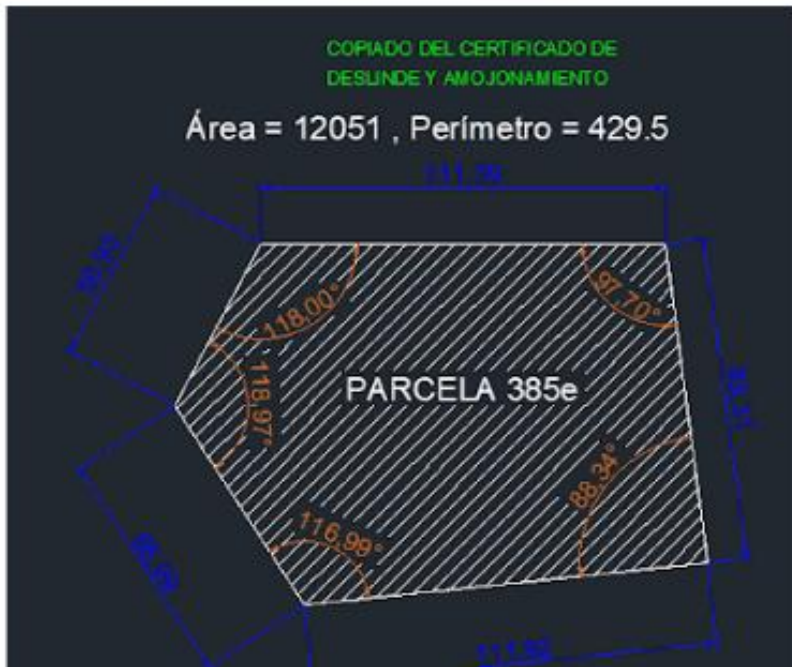

Perímetro Cerco Olímpico PROINGED: 429,5 metros

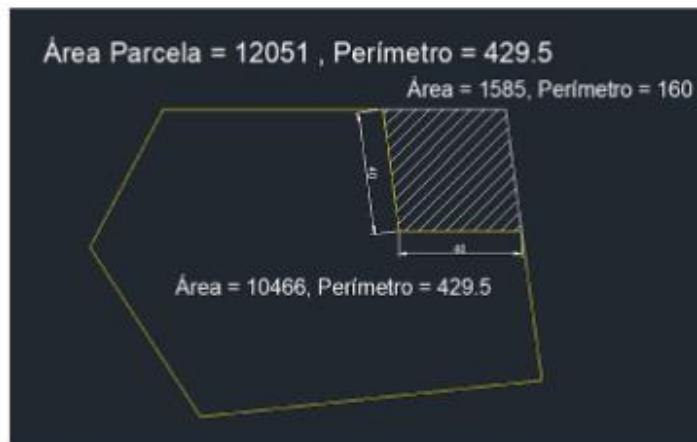

Ubicación Geográfica del predio POLVAREDAS

PARCELA 531A SOBRE GOOGLE EARTH ©



TERRENO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO POLVAREDAS SOBRE PARCELA 531A.



La fracción de terreno sobre el que se construirá el PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO POLVAREDAS es de 85 metros (medidos en forma paralela al camino provincial 93-05, entre la alcantarilla y el límite de la parcela) por 90 metros en el otro sentido.



